

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ»


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖПОЛИТЕСТ»

Аттестат аккредитации от 25.08.2010 г. сроком на 5 лет
Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН12

СОГЛАСОВАНО

**Руководитель Испытательного
Центра пожарной безопасности
«Пожполитест»
АНО по сертификации
«Электросерт»**


« 24 » ноября 2010 г.

А.В. Капранов



УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель
Органа по сертификации
«Пожполисерт»
АНО по сертификации
«Электросерт»**


« 2 » ноября 2010 г.

А.Н. Аксенов



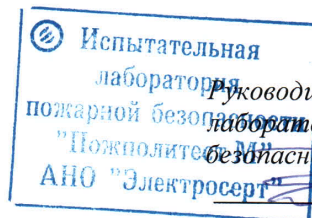
Протокол № M01825-ТР

испытаний


Плитка керамогранитная марки Kerlite

Код ОКП 57 5000

Код ТН ВЭД 6907 90 990 0



**Руководитель испытательной
лаборатории пожарной
безопасности «Пожполитест-М»
АНО «Электросерт»**


Д.А. Белоусов

ПРОТОКОЛ № M01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 1 | Листов 7

Наименование и адрес Заказчика

ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт»
129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а
тел./факс (495) 995-10-26

Характеристика объекта испытаний

Плитка керамогранитная марки Kerlite.
Код ОКП 57 5000
Код ТН ВЭД 6907 90 990 0
Плитка керамогранитная черного цвета.

Идентификация образцов

При идентификации представленных на испытания образцов Плитки керамогранитной марки Kerlite проводилось сравнение основных характеристик образцов, указанных в заявке на проведение испытаний, с фактическими показателями. Наименование и предназначение образцов и данные по изготовителю соответствовали указанным в заявке.

Изготовитель

"Cotto D'Este", Италия.
Via Emilia Romagna, 31, 41049 Sassuolo (MO), Italy. Италия.

Характеристика заказываемой услуги

Определить:

- параметр горючести по ГОСТ 30244-94 (метод I).

Испытания проводятся на соответствие требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Основание для проведения работ – внутренний заказ-наряд для выполнения работ № 2002/1-ЗН от 19 октября 2010 г.

Методы испытаний

- Определение параметра горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытания на горючесть» Метод испытания I (раздел 6) для отнесения материалов к негорючим или горючим.

ПРОТОКОЛ № М01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 2 | Листов 7

Перечень оборудования и средств измерений, использованных при испытаниях

Таблица 1. Список оборудования

Наименование оборудования	Заводской номер	Документ поверки оборудования	Срок действия
Установка «ОГНМ»	001	Аттестат № 001.01.10	12.01.2011 г.

Таблица 2. Список средств измерений

Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	7460	0 – 60 мин	2	01.2011 г.
Термоэлектрический кабельный преобразователь КТХА	1070.13552 - 1070.13555	Минус 40÷900 °С	1	05.2012 г.
Термометр многоканальный ТМ 5133	06-0781	0 - 1300°С	Погр. ± 0,5%	04.2011 г.
Термометр ртутный метеорологический, психрометрический	2964	-30 - +50° С	Ц. д. 0,2 °С	12.2010 г.
Барометр мембранный метеорологический БАММ-1	224	79,5 – 106,5 кПа	Ц.д. 0,1 кПа	09.2011 г.
Весы лабораторные ВК-150.1	014851	0 – 150 г	Погр. ± 0,01 г	05.2011 г.

Ответственный за
метрологическое обеспечение



М.С.Хоботов

Процедура отбора образцов

Акт отбора образцов № 2002/1-ао от 13 октября 2010 г. (Приложение № 1 к Протоколу № M01825-ТР от 21 декабря 2010 г.)

ПРОТОКОЛ № M01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 3 | Листов 7

РЕЗУЛЬТАТЫ

определения параметра горючести по ГОСТ 30244-94 (метод I)

Дата: 21 декабря 2010 г.

Условия в помещении: температура, °С - 18,3
атм. давление, кПа - 98,6
отн. влажность, % - 49

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Номер опыта	МАССА, г			ТЕМПЕРАТУРА, °С									Время пламен- ного горения, с
	До опыта	После опыта	Потеря массы, %	В печи			На поверхности образца			Внутри образца			
				Макс. Темп.	Устан. Темп.	Δ	Макс. Темп.	Устан. Темп.	Δ	Макс. Темп.	Устан. Темп.	Δ	
1	129,4	126,8	2	760	760	0	757	755	2	729	729	0	0
2	131,2	128,6	2	759	759	0	760	755	5	732	732	0	0
3	130,7	128,0	2	759	759	0	757	756	1	732	732	0	0
4	129,8	127,2	2	761	761	0	754	752	2	730	730	0	0
5	129,4	126,8	2	760	760	0	756	755	1	731	731	0	0
Среднее значение			2			0			2			0	0

Образец Плитки керамогранитной марки Kerlite относится к негорючим материалам (НГ).

Главный специалист ИЛ ПБ

Ведущий инженер



М.С.Хоботов

В.В. Семенов

ПРОТОКОЛ № М01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 4 Листов 7

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
для проведения сертификационных испытаний

2002/1-ао от 13.10.2010 г.

на соответствие требованиям Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести по ГОСТ 30244-94 (испытания по методу I)

обозначение нормативных документов (ГОСТы)

На складе «Cotto D' Este», Via Emilia Romagna, 31, 41049 Sassuolo (MO), Italy,
тел./факс: +39 0536 814911/+39 0536 814918

наименование предприятия и адрес места отбора образцов

Эксперт Марутаев А.В., в присутствии Vittore Marangon

должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

отобраны образцы продукции, изготовленной по

ТД фирмы «Cotto D' Este», Italy

НД (технические условия, ТД изготовителя и т.п.)

принятой ОТК

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

NN п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (количе- ство)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контроль- ных
1.	плитка керамогранитная марки Kerlite	м ²			2010	4,5	4,5

Отбор образцов производится в соответствии с решениями по заявкам № 2002/1 от 25.10.2010 г.

Отобранные образцы упаковываются в соответствии с ТД изготовителя

вид упаковки

маркируются (этикеткой завода изготовителя)

вид маркировки

комплекуются документацией ТД фирмы «Cotto D' Este», Italy

паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора № 9305 от 01.10.2010 г.

Условия хранения складские

Испытанные образцы подлежат (утилизации)

Контрольные образцы подлежат (ответственному хранению у заказчика)

ПРОТОКОЛ № M01825-TP

«21» декабря 2010 г.

Лист 5

Листов 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т. п.:
плитка керамогранитная марки Kerlite
2. Наименование страны-изготовителя: Польша
3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес:
«Cotto D' Este», Via Emilia Romagna, 31, 41049 Sassuolo (MO), Italy, тел./факс: +39 0536 814911/+39 0536 814918
4. Коды: ОКП _____ ТНВЭД 6907909900
5. Дополнительная информация (при необходимости) _____

ВЫВОДЫ

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) ее описанием


Подписи участников отбора

ОЗНАКОМЛЕН

Vittore Marabgon

представитель изготовителя, заявитель

М.П.

 Марутаев А.В.

подпись материально-ответственного лица,
принявшего образцы на ответственное хранение

ПРОТОКОЛ № М01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 6 | Листов 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности). Для продукции, не подлежащей обязательной сертификации в системе сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности, протокол является основанием для принятия решения надзорными органами о применении испытанной продукции на территории Российской Федерации.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).
3. Если специально не оговорено, то настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
4. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.
5. Запрещена полная или частичная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

**Испытательная лаборатория пожарной безопасности
«Пожполитест – М» Испытательного центра пожарной
безопасности «Пожполитест»
АНО по сертификации «Электросерт»**

Адрес: 141070, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Тел./факс: (495) 513-14-88, тел. (495) 513-44-60, 8-916-648-45-86
WWW.CERTIF.RU
E-mail: pozhlab@mail.ru

Дата создания протокола – 21 декабря 2010 г.

Оформил протокол
инженер-стандартизатор



А.А. Зорина

ПРОТОКОЛ № М01825-ТР

«21» декабря 2010 г.

Лист 7 | Листов 7